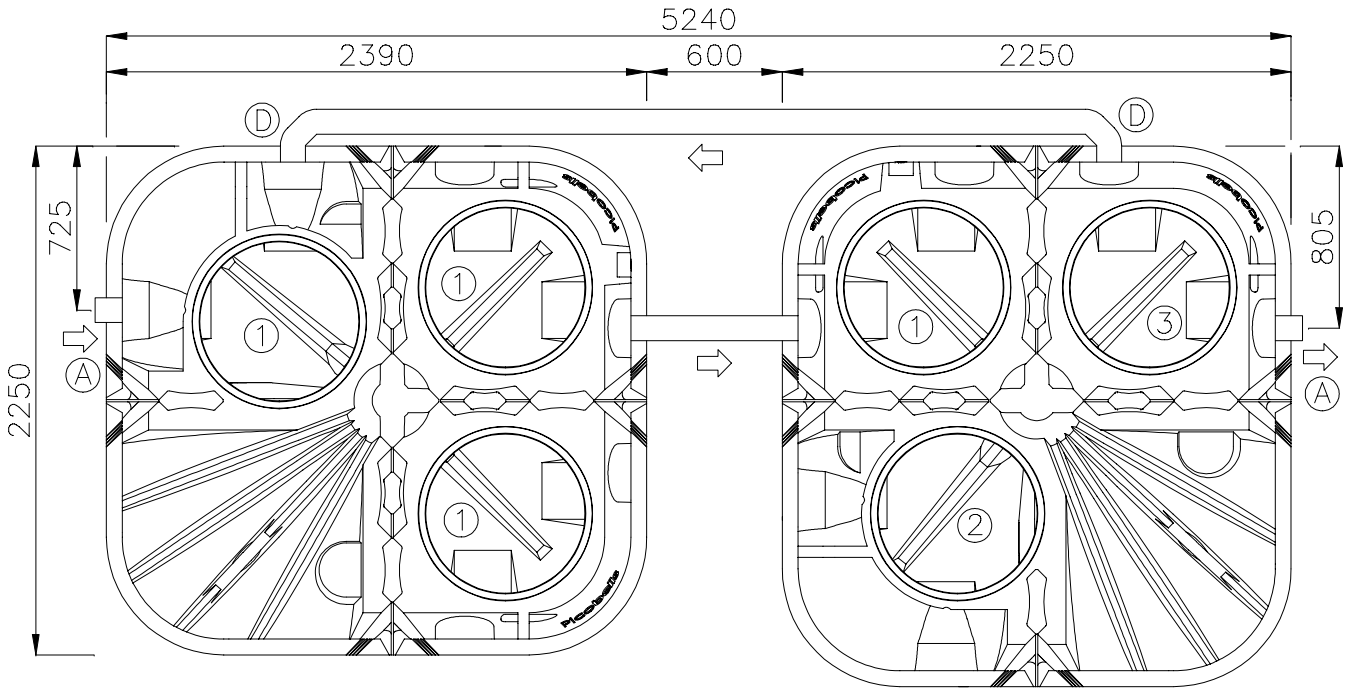


1 Vorklärung (6400 Liter)
2 Biologie, Picobells (2800 Liter)
3 Nachklärung (1200 Liter)

A Standard–Anschluss:
Zulauf in ①
Ablauf aus ③

D Rücklauf

1400 mm Standardhöhe Zulauf
1300 mm Standardhöhe Ablauf
1550 mm Höhe Tankkörper

Zweibehälteranlage 10– 18 EW

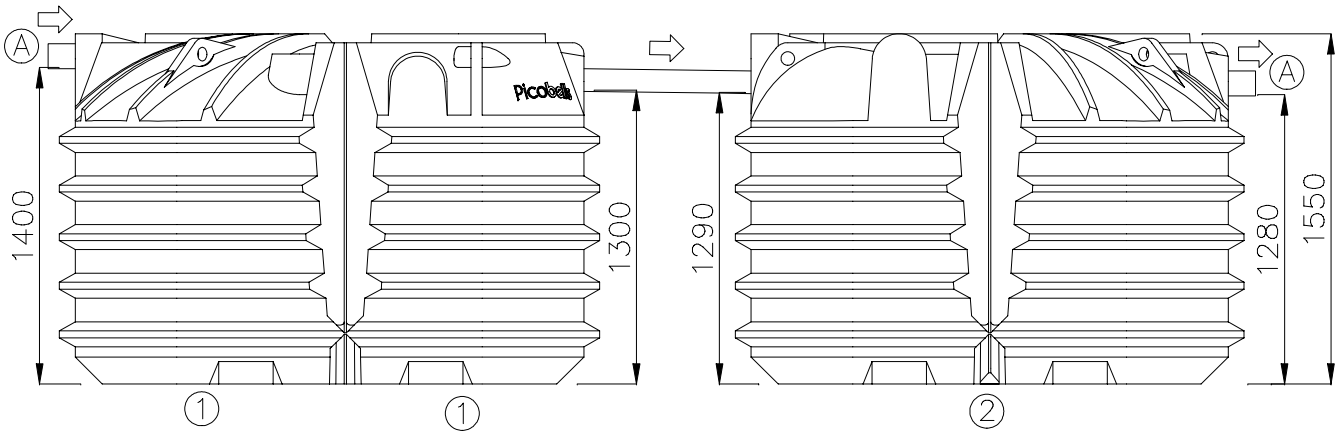


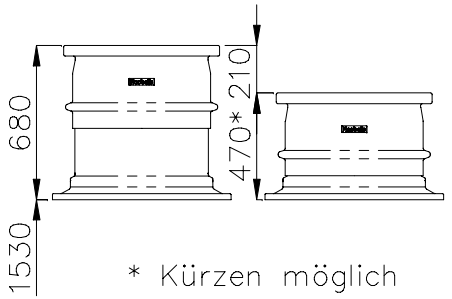


* Kürzen möglich

Picobells
Raiffeisenstraße 21
21762 Otterndorf
+49 (0)4751 9785–0
info@picobells.de
www.kleinklaeranlage.com

2 MKSB 10 – 18 220513
Übersicht Overview
22. Mai 2013
1 / 1

technische Änderungen und Rechte Vorbehalten
technical modifications and rights reserved